




- Instalacje odgromowa, należy połączyć uziemieniem płonowym;
- Wszelkie elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową;
- Mocowania zwodów poziomych wykonać za pomocą systemowych uchwytów pod dachówkę i gąsiorowych;
- Mocowanie przewodów odprowadzających wykonać za pomocą uchwytu do drugu z kółkiem;
- Obudowę złącza kontrolnego należy pod elewacją;
- Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać za pomocą drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn $\Phi 8$.

-  Złącze kontrolne
-  Złącze krzyżowe
-  Złącze trójkątowe

LEGENDA

CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA

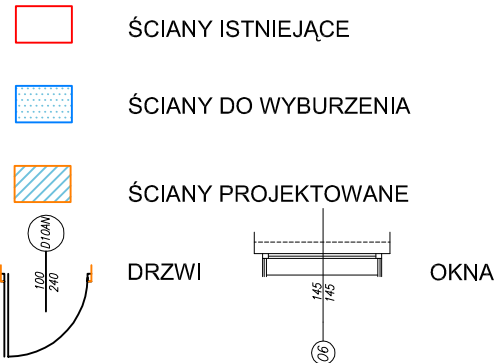

PROJEKTOWANE WARSTWY

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m $\lambda=0,033$ + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/M

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY.

FARBA SILIKONOWA



SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE



KRATKI POSADZKOWE

1

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

↑
Naw

Nawiewnik nadokienny lub ścienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z
załączoną tabelą

Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli



UBIKACJA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Kamiennogórska 3, 59-420 Bolków	
Nr działki 536	
INWESTOR:	
Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3, 59-400 Jawor	
OPRACOWANIE:	
- BRANŻA ARCHITEKTURA	
RYSUNEK	NR RYSUNKU:
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIE: KPOKIC JA 04/2003
mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI	DATA I PODPIS: 2017 12 15
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENIE: KPOKIC JA 02/2003
mgr inż. arch. Bartosz KAMIŃSKI	DATA I PODPIS: 2017 12 15

NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU

SKALA:

1:100

1.6

1.6